


有毒ガス
が出る

夢洲で集客

イベントは無茶

●メタンガス EXP02025 HP記載の図に加筆

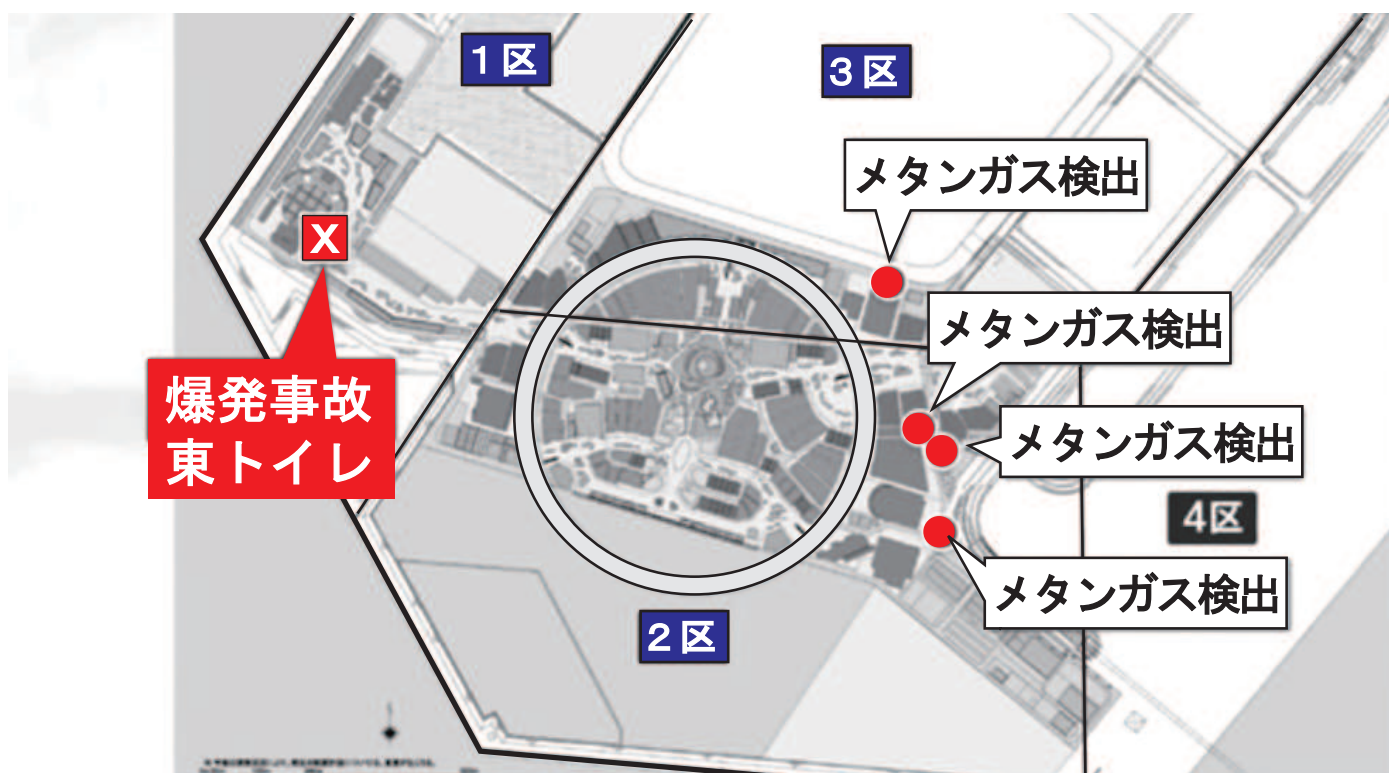

夢洲は廃棄物の最終処分場ですからメタンガスやその他もろもろの有害なものが出るのは当たり前。特に1区はダイオキシンを含む焼却灰を埋め立てているため立ち入り禁止のエリアです。その1区に休憩所が作られます。メタンは空気中の酸素濃度を低下させて酸素欠乏を起こすこともあるため注意が必要です。5～15%で火気があると爆発します。

●一酸化炭素他 EXP02025 HPより一例 2024年6月

グリーンワールド（1区）[その他のガスの発生状況]※基準値を超えた検知回数を示す

※ 〈 〉 内の数字は基準値を超えた検知回数の割合

○一酸化炭素 [表2, 7より] 測定回数：地下ピット3132、屋内7588（基準値50ppm以下）

・地下ピット 〈16.57%〉：東トイレで413回、西トイレで106回

・屋内 〈0.59%〉：東トイレで39回、西トイレで6回

・最大値over（東トイレ・西トイレ地下ピット）※「over」は500ppm超

○硫化水素 [表3, 8より] 測定回数：地下ピット3118、屋内7755（基準値1ppm以下）

・地下ピット 〈1.51%〉：東トイレで35回、西トイレで11回、営業施設GW_FLPで1回

・屋内：基準値を超える検知なし

・最大値8.2ppm（東トイレ地下ピット）

基準値の8倍以上

○二酸化炭素 [表4, 9より] 測定回数：地下ピット3106、屋内7751（基準値1.5vol%以下）

・地下ピット 〈0.06%〉：西トイレで2回

・屋内 〈0.06%〉：東トイレで5回

・最大値16vol%（東トイレ屋内）

基準値の10倍以上

色づけ、強調は「カジノはいらん！住吉の会」。
表はスペースの都合で記載していません。